
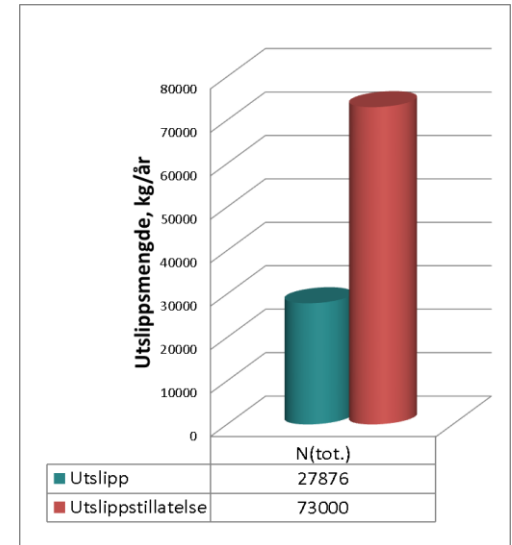
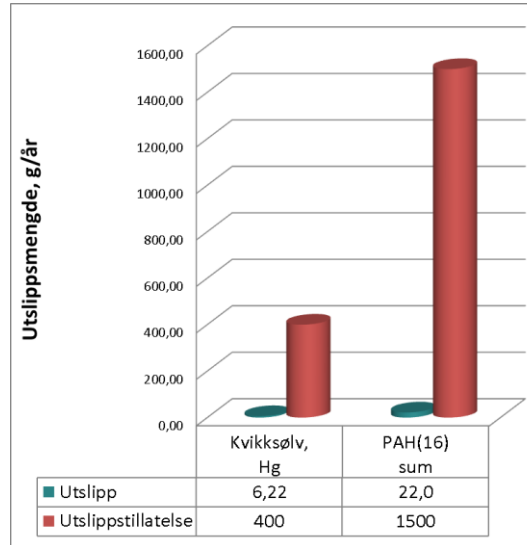


Utslipp til hav fra Langøya pr. august 2014

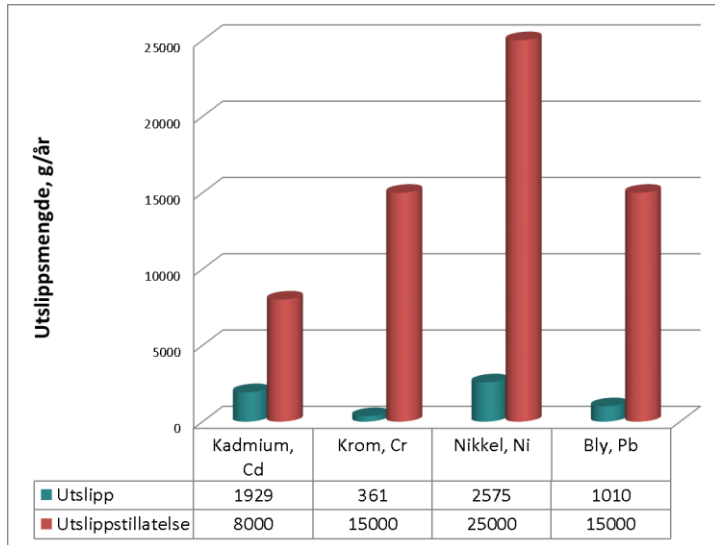

I august ble det pumpet 5.398 m³ med rensert vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2014 er det pumpet 355.882 m³ fra Langøya. Nedbørsmengden i august var 87 mm som er 1 mm under normalen på 88 mm. Dette gir 55.245 m³ oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget.

Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav, summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram/år og kg/år av tillatt utslippsmengde. Utslipp for 2014 akkumulert pr. august vises i vedlagte grafer. For parameterne PFOS, PFOA og 6:2 FTS er det ikke påvist utslipp.

NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter. Målsettingen er å ha disse så lave som mulig.